



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:

申请编号：ATC20-3022





产品名称：双电源配电箱

型 号：ATS

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



# 试 验 报 告

申请编号: ATC20-3022 样品名称: 双电源配电箱 型号规格: ATS 商标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 样品生产序号: 20040803 收样日期: 2020-04-21 完成日期: 2020-05-01	认证委托人: 江苏华甸电力设备有限公司 认证委托人地址: 靖江市团结工业园 A 区 8 号 生产者: 江苏华甸电力设备有限公司 生产者地址: 靖江市团结工业园 A 区 8 号 生产企业: 江苏华甸电力设备有限公司 生产企业地址: 靖江市团结工业园 A 区 8 号
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: ATS; 额定工作电压 (Ue): AC400V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 频率 (f <sub>n</sub> ): 50Hz; 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A; 配电母线的额定电流 (Inc): /; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA; 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /; 户内型/户外型: 户内型; 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30;	
主检: 余晓益      签名:  日期: 2020.05.11	
审核: 颜 颖      签名:  日期: 2020.05.11	
签发: 蔡晓玮      签名:  日期: 2020.05.11	
备注	本单元防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30; 产品内部电气结构、柜体结构、材料相同, 没有差异。但因不同用户对防护等级的要求不同, 产品铭牌上标注的是按用户要求的防护等级, 实际提供给用户的产品都是符合 IP41 要求的产品。

## 样品描述及说明

1.产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）：

1)产品型号及名称 ATS 双电源配电箱

2)提供图纸及编号：

样品装配图号 ATS.001

样品主电路图 ATS.002

3)主要结构数据：

3.1 开关电器及壳体（型号规格/材料名称、生产厂）

序号	元件名称	型号规格	数量	制造商（生产厂） CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	双电源转换开关	CDQ1S-630/4P 400A (PC 级) Icw: 12.6kA/1s	1	德力西电气有限公司 2016010305897123
2	塑壳断路器	NM1-125H/3300 125A Ics:25kA Icu:50kA	4	浙江正泰电器股份有限公司 2002010307005851
3	壳体	冷轧钢板, 厚度 1.5mm	/	江苏佩蕾电气机械制造有限公司 CQC12020069438

3.2 母线与绝缘导线（材料名称、型号规格、生产厂）

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商（生产厂） CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	主开关进出线	铜母线 TMY	40mm×6mm	苏州兴吴铜业有限公司 (19) WPDQ1248
2	汇流母排		40mm×6mm	
3	N 母线		40mm×6mm	
4	PE 母线		40mm×6mm	
5	绝缘导线	BVR	1.5、2.5mm <sup>2</sup>	无锡市建能特种线缆有限公司 2004010105130148

3.3 绝缘支撑件及有关连接件（材料名称、型号规格、生产厂）

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商（生产厂）
1	绝缘子	DMC	M50 × 50	浙江海坦机电科技有限公司 CQC15020131210

## 样品描述及说明

### 3.4 送样样机结构特点：

样机结构特点描述：双电源配电箱由柜体、塑料外壳式断路器、母排、N 排、PE 排、绝缘支撑件、绝缘导线等组成。柜体采用冷轧钢板局部焊接拼装而成。主开关上端进线，母排表面镀锡处理。

辅助电路绝缘导线布线方式： 用绕线管将绝缘导线捆扎  扎带固定  不适用

样机操作方式： 手动  电动

样机安装方式： 固定安装  悬挂式安装  嵌入式安装

样机安装场所： 户内  户外

样机壳体材料： 金属  非金属  (其它)

样机壳体材料的厚度： 1.5mm

功能单元的电气连接方式： FFF

(第 1 个字母表示：主进线电路的电气连接类型 第 2 个字母表示：主出线电路的电气连接类型第 3 个字母表示辅助电路的电气连接类型。 注：F-固定连接、D-可分离式连接、W-可抽出式连接。)

样机外形尺寸： 柜高 1700mm 柜宽 700mm 柜深 700mm

保护接地措施： 在柜内底部设铜排作为接地母线，有主接地点和接地标志。

主接地螺钉： M8

防腐蚀措施： 所有金属部件具有防腐蚀措施；

主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离：  / mm

配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离：  / mm

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离： 200mm

样机的最大质量： 114kg/台，样机为单台提升。提升装置： 顶部，吊环

## 样品描述及说明

2.主要技术参数: (如不适用项用 “/” 表示)

额定工作电压  $U_e$  (V): AC400V

额定频率  $f_n$ (Hz): 50 Hz

额定绝缘电压  $U_i$  (V): 690V

辅助电路绝缘电压  $U_i$  (V): /

额定冲击耐受电压  $U_{imp}$  (kV): 6 kV

过电压类别: III  IV

材料组别: I  II  IIIa

污染等级: 3  2

电气间隙:  $\geq 10.0$  mm

爬电距离:  $\geq 12.5$ mm

成套设备的额定电流 ( $I_n$ ): 400 A

温升验证方法: 方法 a  方法 b  方法 c

主母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: 400A、10kA/17kA

配(馈)电柜配电母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: /

控制柜配电母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: /

主开关的类型、型号和壳架等级额定电流 ( $I_{nm}$ ): 双电源转换开关 CDQ1S-630/4P 630A

主开关的额定电流、额定极限短路分断能力 ( $I_{cu}$ )、额定运行短路分断能力 ( $I_{cs}$ ) 和额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ) (如有): 400A/kA /kA、 $I_{cw}$ : 12.6kA/1s

配(馈)电柜及控制柜回路数: 4 回路

配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的负载类型: 配电负载  电动机负载  电动机执行机构负载

配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的额定电流 ( $I_{nc}$ ) 和额定限制短路电流 ( $I_{cc}$ ): C1~C4: 100A、10kA;

配(馈)电柜及控制柜每个出线回路保护器件的额定电流、额定极限短路分断能力 ( $I_{cu}$ ) 和额定运行短路分断能力 ( $I_{cs}$ ): C1~C4: 125A、 $I_{cu}$ :50kA、 $I_{cs}$ :25kA ;

外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

机械碰撞等级: /

功能单元的内部隔离形式: 形式 1

抽出式部件的最小隔离距离: / mm

触电保护类别: I 类  II 类

EMC 环境:  环境 A  环境 B

额定分散系数(RDF): 1

熔断器标称功耗(如有): /

绝缘材料的名称及耐热等级: DMC、E级

### 样品描述及说明

3.系列的描述和型号的解释:

3.1 产品系列描述:

- a) 本单元系列成套设备额定电流等级有：400A、350A、315A、250A、225A、200A、180A、160A、140A、125A、100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A;
- b) 本单元系列主母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为：10kA/17kA;
- c) 本单元系列配电母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为：/;
- d) 本单元系列主进线开关类型：双电源转换开关（PC级）；
- e) 本单元系列开关柜结构与送试样品相同；
- f) 主母线截面根据进线电流按下表选取：

电流等级	400A	350A、 315A	250A	225A、 200A、 180A	160A	140A、 125A	100A
主母线（mm × mm）	40 × 6	40 × 5	30 × 4	20 × 5	20 × 4	20 × 3	12 × 3
N 母线（mm × mm）	40 × 6	20 × 5	20 × 4	20 × 3	20 × 3	12 × 3	12 × 3
PE 母线（mm × mm）	40 × 6	20 × 5	20 × 4	20 × 3	20 × 3	12 × 3	12 × 3
绝缘导线规格（mm <sup>2</sup> ）	/						

电流等级	80A	63A	50A、40A	32A	25A、20A、 16A、10A
导线规格(mm <sup>2</sup> )	25	16	10	6	4
N 母线（mm × mm）	12 × 3	12 × 3	12 × 3	12 × 3	12 × 3
PE 母线（mm × mm）	12 × 3	12 × 3	12 × 3	12 × 3	12 × 3

g) 配电母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级（A）	/	/	/	/
配电母线（mm × mm）	/	/	/	/
N 母线（mm × mm）	/	/	/	/
PE 母线（mm × mm）	/	/	/	/



## 样品描述及说明

### 4.特殊结构说明（如有需要）：

本单元防护等级：IP41、IP40、IP31、IP30；产品内部电气结构、柜体结构、材料相同，没有差异。但因不同用户对防护等级的要求不同，产品铭牌上标注的是按用户要求的防护等级，实际提供给用户的产品都是符合 IP41 要求的产品。



### 样品描述及说明

5.产品认证情况: /;

6.安全件一览表:

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商 (生产厂)
1	双电源转换开关	双电源转换开关 (PC 级)	CDQ1S(PC)系列	德力西电气有限公司
2	断路器	塑料外壳式断路器	NM 系列	浙江正泰电器股份有限公司
3	母线	铜母线	TMY 系列	苏州兴吴铜业有限公司
4	导线	绝缘导线	BVR、BV 系列	无锡市建能特种线缆有限公司
5	绝缘支撑件	绝缘子 DMC	M 系列	浙江海坦机电科技有限公司
6	壳体	冷轧钢板	厚度: 1.5mm	江苏佩蕾电气机械制造有限公司

注 1: 如涉及多个生产者 (制造商), 则填在第一位的生产者为型式试验样品提供安全件的生产者。

注 2: 确保关键件按型式试验报告确定的性能、技术参数控制, 且关键件应符合各自产品标准。

注 3: 单元备案的产品关键元器件一览表不再体现。

### 样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):



### 样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片): (续)



主开关及其进出线宽度、厚度

### 样品照片

7. 产品外形照片：(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片) (续)




汇流母线宽度、厚度

### 样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片)：（续）



材料及部件

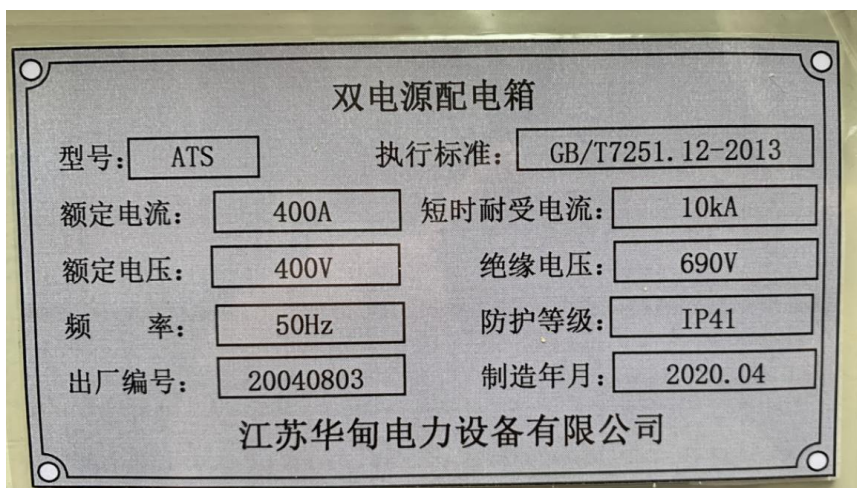

铭牌

### 检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P
2	耐腐蚀性	10.2.2	P
3	外壳热稳定性验证	10.2.3.1	N
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10.2.3.2	P
5	耐紫外线（UV）辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P
7	机械碰撞试验	10.2.6	N
8	标志	10.2.7	N
9	成套设备的防护等级	10.3	P
10	电气间隙和爬电距离	10.4	P
11	电击防护和保护电路完整性	10.5	P
12	开关器件和元件的组合	10.6	P
13	内部电路和连接	10.7	P
14	外接导体端子	10.8	P
15	介电性能	10.9	P
16	温升验证	10.10	P
17	短路耐受强度	10.11	N
18	电磁兼容性（EMC）	10.12	N
19	机械操作	10.13	P
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品，或不进行该项试验。		
	以下空白		

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
11.10	<p>布线、操作性能和功能</p> <p>应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。</p> <p>根据成套设备的复杂程度，可能有必要检查布线，并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。</p> <p>1.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。</p> <p>2.检查导线和电缆的布置是否正确。</p> <p>3.检查电器安装是否正确。</p> <p>——由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基础面上方 0.2m ~ 2.2m 之间。</p> <p>——操作器件，如手柄、按钮或类似器件，应安装在易于操作的高度上，其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2m ~ 2m 之间。不经常操作的器件，如每月少于一次，可以装在高度达 2.2m 处。</p> <p>——紧急开关器件的操作机构（见 IEC 60364-5-53: 2001 中 536.4.2），在成套设备基础面上 0.8m ~ 1.6m 之间应是易于接近的。</p> <p>4、端子，不包括保护导体端子，应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m，并且端子的位置应使电缆易于与其连接。</p> <p>5、外接导线端子</p> <p>中性导体截面积的测量值： 中性导体端子允许连接铜导线的截面积测量值： 中性导体端子的数量： 保护导体端子的数量： 中性导体端子和保护导体端子的位置： 中性导体端子和保护导体端子标志： 保护导体截面积的测量值：</p> <p>6.检查连接，特别是螺钉连接是否接触好。</p> <p>7.检查铭牌和标志是否完整，以及成套设备是否与其相符。</p> <p>8.检查成套设备与制造厂提供的电路，接线图和技术数据是否相符。</p> <p>9.通电操作试验，按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验，试验结果应符合设计要求。</p> <p>10.对抽出式部件，用各种规格的功能单元在其相应规格的其他单元隔室中各抽出 2 次。应在隔室内动作灵活，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求。</p> <p>11.铭牌</p> <p>成套设备制造商应为每台成套设备配置一个或数个铭牌，铭牌应坚固、耐久，其位置应该是在成套设备安装好并投入运行时易于看到的地方。</p> <p>成套设备的下列信息应在铭牌上标出： 成套设备制造商的名称或商标； 型号或标志号,或其他标识,据此可以从成套设备制造商获得相关的资料； 鉴别生产日期的方式； GB/T 7251.12。</p> <p>注：可以在铭牌上给出成套设备相关标准的附加信息。</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>/</p> <p>0.72m ~ 1.29m</p> <p>/</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>40mm × 6mm</p> <p>120mm<sup>2</sup></p> <p>5 个</p> <p>5 个</p> <p>下方</p> <p>N /接地标识</p> <p>40mm × 6mm</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>/</p> <p>见 12 页铭牌照片</p>	P



条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.2	<p>耐腐蚀性</p> <p>成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。</p> <p>严酷试验 A:</p> <p>— 户内安装的金属外壳</p> <p>— 户内安装成套设备的外部金属部件</p> <p>— 户内和户外安装的成套设备内部用于机械操作的金属部件。</p> <p>试样名称及材质:</p> <p>1) 按照 GB/T2423.4 中的 Db 进行湿热循环试验。</p> <p>试验温度: 40°C ± 3°C</p> <p>试验相对湿度: 95 %</p> <p>单个周期试验时间: 24h</p> <p>试验周期: 6 个 (天)</p> <p>总共持续时间: 144h</p> <p>2) 按照 GB/T2423.17 中的 Ka 进行盐雾试验</p> <p>试验温度: 35°C ± 2°C</p> <p>溶液 PH 值: 6.5 ~ 7.2</p> <p>盐溶液浓度: (5 ± 1)%</p> <p>单个周期试验时间: 24h</p> <p>试验周期: 2 个 (天)</p> <p>总共持续时间: 48h</p> <p>严酷试验 B:</p> <p>— 户外安装的金属外壳</p> <p>— 户外安装成套设备的外部金属部件</p> <p>试验由两个完全相同的 12 天周期组成, 每个 12 天周期包括:</p> <p>试样名称及材质:</p> <p>1) 按照 GB/T2423.4 中的 Db 进行湿热循环试验。</p> <p>试验温度: 40°C ± 3°C</p> <p>试验相对湿度: 95 %</p> <p>单个周期试验时间: 24h</p> <p>试验周期: 5 个 (天)</p> <p>总共持续时间: 120h</p> <p>2) 按照 GB/T2423.17 中的 Ka 进行盐雾试验</p> <p>试验温度: 35°C ± 2°C</p> <p>溶液 PH 值: 6.5 ~ 7.2</p> <p>盐溶液浓度: (5 ± 1)%</p> <p>单个周期试验时间: 24h</p> <p>试验周期: 7 个 (天)</p> <p>总共持续时间: 168h</p> <p>上述试验进行 2 个 12 周期的循环, 共 24 天</p> <p>试验结果:</p> <p>试后,应开启水龙头对外壳或样品用水冲洗 5min,用蒸馏水或软化水漂净,甩动或用吹风机除去水珠,然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。</p> <p>进行目测检查,以确定:没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 Ril 锈蚀等级的其他损坏。允许保护涂层的损坏(如对色漆和清漆有疑问,应参考 ISO4628-3 验证,看试样是否符合样品 Ril)。机械完整性没有损坏。密封没有损坏,门、铰链、锁和紧固件工作没有异常。</p>	<p>壳体及其他含铁部件 符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>/</p> <p>符合要求</p>	P



条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.3.1	<p>外壳热稳定性验证</p> <p>由绝缘材料制造的外壳的热稳定性应用于干热试验验证，对于没有技术上的意义，只用于装饰目的的部件不进行此项试验。</p> <p>试验依据 GB/T2423.2 试验 Bb 进行试验， 试样名称及材质： 试验温度为 70℃，自然通风，持续 168h，恢复 96h。</p> <p>结果判别：经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测外壳或样品，既没有可见的裂痕，其材料也没有变为粘性或油脂性（方法：在食指裹一块干粗布，以 5N 力按压样品，样品上应没有布的痕迹并且外壳或样品的材料没有粘到布上。）</p>	/	N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.3.2	<p>绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证</p> <p>验证用于下列部件的材料的适用性</p> <p>a)成套设备的部件上；或</p> <p>b)从这些部件上提取的部件上。</p> <p>试验应在 a)或 b)部件中最薄的材料上进行。</p> <p>1.用于安装载流部件的部件：                      绝缘材料名称、型号：                      样品放置处的温度：+15℃ ~ +35℃                      相对湿度：45% ~ 75%                      放置的时间：≥ 24h                      灼热丝顶部的温度（960±15）℃                      持续时间：ta=30 ± 1s                      起燃时间：ti（s）                      火焰熄灭时间：te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果：试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时，绢纸不应起燃。</p> <p>2.用于嵌入墙内的外壳：                      绝缘材料名称、型号：                      样品放置处的温度：+15℃ ~ +35℃                      相对湿度：45% ~ 75%                      放置的时间：≥ 24h                      灼热丝顶部的温度（850±15）℃                      持续时间：ta=30 ± 1s                      起燃时间：ti（s）                      火焰熄灭时间：te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果：试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时，绢纸不应起燃。</p> <p>3.其他部件，包括需要安装保护导体的部件：                      绝缘材料名称、型号：                      样品放置处的温度：+15℃ ~ +35℃                      相对湿度：45% ~ 75%                      放置的时间：≥ 24h                      灼热丝顶部的温度（650±10）℃                      持续时间：ta=30 ± 1s                      起燃时间：ti（s）                      火焰熄灭时间：te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果：试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时，绢纸不应起燃</p>	<p>绝缘子/DMC</p> <p>23℃ ±2</p> <p>50% ±5</p> <p>24h</p> <p>960℃</p> <p>30s</p> <p>0s</p> <p>0s</p> <p>无火焰或无持续的辉光，未引燃绢纸也未烧焦松木板。</p> <p>/</p> <p>/</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.4	<p><b>耐紫外线 (UV) 辐射验证</b>                      此试验仅适用于用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的,用于户外安装的成套设备的外壳和外装部件,这些部件的代表性样品应进行如下试验:                      试样材料的名称、型号:                      根据 ISO 4892-2 中的方法 A (辐射强度 <math>(0.51 \pm 0.02) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})</math>, 黑板温度 <math>(65 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}</math>, 试验箱温度 <math>(38 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}</math>, 相对湿度 <math>(65 \pm 5) \%</math>, 一个循环周期 (2h): 喷水 18min, 氙灯照射 102min) 进行 UV 试验, 循环 1 试验周期总共 500h, 对于用绝缘材料制成的外壳, 通过验证进行核查, 其绝缘材料的弯曲强度 (依据 GB/T9341) 和摆锤冲击强度 (ISO179) 至少保留 70%。                      试验应在符合 GB/T9341 规定的 6 个标准尺寸的试验样品和符合 ISO179 规定的 6 个标准尺寸的试验样品上进行, 试验样品应在制造外壳的相同条件下制成。                      对于依据 GB/T9341 进行的试验, 暴露在 UV 下的样品表面应正面向下, 并在非暴露表面施加压力。                      对于依据 ISO179 进行的试验, 对于材料, 由于尚未产生裂痕, 所以冲击弯曲强度不能在暴露前确定, 不应损坏超过 3 个暴露试验的样品。</p> <p>结果判别: 由金属材料制成完全用合成材料包覆的外壳, 合成材料的粘附物依据 ISO2409 应至少保留类别 3。                      经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测样品应没有可见的裂痕或损坏。</p>	/	N
10.2.5	<p><b>提升</b>                      成套样品质量: 114kg/台                      提升部位及提升装置型式:                      对于规定了提升方法的成套设备用以下试验验证。                      将初始制造商允许提升的最大数量的框架单元、元件和/或砝码装在一起, 并使质量达到最大运输质量的 1.25 倍。将门关闭, 用初始制造商规定的方法, 用指定的提升设施提升。                      将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地向上提升大于或等于 1m 高度, 然后, 以相同方法缓缓地放回静止位置。此试验将成套设备提升离开地面不做任何移动悬吊 30min 后再重复两次。                      再将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地提升大于或等于 1m, 并水平移动 <math>(10 \pm 0.5) \text{ m}</math>, 然后放回静止位置。按照这个顺序以相同的速度进行三次试验, 每次试验时间在 1min 之内。</p> <p>结果判定:                      试验后, 试验砝码应就位, 成套设备经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测没有可见的裂痕或永久变形, 其性能也没有受到损害。</p>	<p>顶部: 吊环、单台提升                      提升质量: 142.5kg</p> <p>符合要求</p>	P

条款		测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.6	<p>机械碰撞试验（如适用）</p> <p>执行机械碰撞试验时,应依据 GB/T20138 中的 9.6 进行。试验在 15~35℃ 的周围空气温度, 气压 86kpa~106kpa (860mbar~1060mbar) 下进行。</p> <p>应根据 GB/T20138 的规定用适合壳体尺寸的试验锤进行试验。</p> <p>壳体应像正常使用一样固定在刚性支撑体上。该撞击应平均分布在壳体的表面。</p> <p>壳体应达到外部机械撞击防护等级 IK</p> <p>撞击能量: J</p> <p>——对最大尺寸不超过 1m 的正常使用的每个外露冲击三次;</p> <p>——对最大尺寸超过 1m 的正常使用的每个外露冲击五次。</p> <p>壳体部件（铰链、锁等）不进行此试验。</p> <p>结果判别: 壳体 IP 代码和介电强度不变; 可移式覆板可以移开和装上, 门可以打开和关闭。</p>	/	N
10.2.7	<p>标志</p> <p>模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志, 包括带有塑料覆膜的标签, 不用经受本试验。</p> <p>成套设备标志的材质和类型:</p> <p>试验时先手持一块在水中浸泡过的布, 摩擦标志 15s, 再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后, 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测标志, 仍容易辨认。</p>	/ 塑料覆膜	N

条款		测量或观察结果	判定
		#01	
10.3	<p>成套设备的防护等级</p> <p>按 GB4208 规定的试验方法进行</p> <p>成套设备应达到防护等级 IP41</p> <p>第一位特征数字为：4</p> <p>用直径为 <math>\Phi 1.0 \text{ }_0^{+0.05}</math> mm 直的硬钢丝或棒，施加 <math>1.0 \pm 0.1\text{N}</math> 的力试验；如钢丝或棒不能进入壳内，则符合要求。</p> <p>第二位特征数字为：1</p> <p>水流量：<math>1 \text{ }_0^{+0.5}</math> mm/min 试验时间：<math>\geq 10\text{min}</math></p> <p>垂直方向滴水，应无有害影响。</p> <p>附加字母为：/</p> <p>额定绝缘电压：690V</p> <p>试验地点的环境温度：19.0℃</p> <p>试验地点的湿度：75.0%</p> <p>试验地点的大气压：1018hpa</p> <p>试验电压：1890V（有效值） <math>1.89 \times 10^3</math></p> <p>施压时间(s)：5</p> <p>5</p> <p>施压部位：</p> <p>a) 所有带电部件与裸露导电部件之间；</p> <p>b) 每个相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间；</p> <p>试验结果：应无击穿或闪络</p> <p>试验结果：应无击穿或闪络</p> <p>成套设备的内部隔离能被用于获得功能单元间、单独隔室间或封闭的防护空间之间的下列一个或多个状态：</p> <p>——防止触及危险部件，防护等级应至少为 IPXXB；</p> <p>——防止固体外来物的进入，防护等级应至少为 IP2X。</p> <p>成套设备的内部隔离形式：</p> <p>(形式 1、2a、2b、3a、3b、4a、4b)</p>	<p>IP41</p> <p>符合要求</p> <p>形式 1</p>	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果		判定
		#01		
10.4	电气间隙和爬电距离 额定冲击耐受电压(U <sub>imp</sub> ): 额定绝缘电压(U <sub>i</sub> ): 污染等级: 材料类别: 试验地点海拔高度: 项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间 ≥ 10.0mm 不同电压的电路导体之间 ≥ / mm 带电部件与裸露导电部件之间 ≥ 10.0mm  项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间 ≥ 12.5mm 不同电压的电路导体之间 ≥ / mm 带电部件与裸露导电部件之间 ≥ 12.5mm	6kV 690V 3 IIIa 海平面 短路试验前 短路试验后  14.28 / / / 24.60 /  26.72 / / / 24.60 /		P


条款	检验项目及检验要求			测量或观察结果		判定
				#01		
10.5	电击防护和保护电路完整性			实测值(mΩ) 短路试验前 短路试验后		P
	序号	测试点	允许值(mΩ)			
	1	进线保护导体端子与出线保护导体端子之间	≤ 100	1	/	
	2	柜主接地端与金属手柄/金属门锁之间	≤ 100	9	/	
	3	柜主接地端与门铰链之间	≤ 100	11	/	
	4	柜主接地端与主开关安装支架之间	≤ 100	7	/	
	5	柜主接地端与出线开关安装支架之间	≤ 100	6	/	
	6	柜主接地端与外壳之间	≤ 100	13	/	
	抽出式功能单元			/		
	1	柜主接地端与抽出式功能单元底板之间	工作位置	≤ 100		
			试验位置	≤ 100		
			隔离位置	≤ 100		
	2	柜主接地端与抽出式功能单元底板之间	工作位置	≤ 100		
			试验位置	≤ 100		
			隔离位置	≤ 100		
	3	柜主接地端与抽出式功能单元底板之间	工作位置	≤ 100		
			试验位置	≤ 100		
			隔离位置	≤ 100		
	可抽出式部件的保护电路连续性从连接位置到隔离位置应保持其有效性。					

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	
		#01	判定
10.6	<p>开关器件和元件的组合</p> <p>1) 固定式部件 对固定式部件,主电路的连接应只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。通常,使用工具拆卸和安装固定式部件。固定式部件的断开需要全部或部分断开成套设备。 为了防止未经许可的操作,开关器件可通过所提供的措施固定在一个或多个位置上。</p> <p>2) 可移式和可抽出式部件 可移式部件和可抽出式部件的设计应使其电气设备能够安全的从带电的主电路上断开和/或与主电路隔离或连接。可移式部件和可抽出式部件可以配备插入式联锁; 电气间隙和爬电距离的设计应符合在不同位置和从一个位置转移到另一个位置的情况; 可抽出式部件还应有隔离位置,且可以有试验位置或试验状态,它们应能分别在这些位置上定位。这些位置应能清晰地识别。 带有可抽出式部件的 PSC-成套设备中的所有带电部分应这样防护,打开门且可抽出式部件从连接位置抽出或移出时,不能非故意的触及带电部分。所使用的屏障或活动挡板应符合总则的 8.4.6.2.5 要求。与可抽出式部件的不同位置相关的电气状态见表 103 除非另有规定,可移式部件和可抽出式部件应配备一个器件以保证仅在主电路已被切断后,其元器件才能被移动/抽出和/或重新插入。 为了防止未经许可的操作,可移式和可抽出式部件或它们所属的成套设备的位置应提供一个可锁的方法,以将它们固定在一个或几个位置上。</p> <p>3) 开关器件和元件的选择 装入成套设备中的开关器件和元件应符合相关的国家标准。开关器件和元件应适用于成套设备外形设计(例如:开启式或封闭式)的特定用途,适合于它们的额定电压、额定电流、额定频率、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等。 安装在电路中的器件其额定绝缘电压和额定冲击耐受电压,应等于或高于此电路规定的相应的值。</p> <p>4) 开关器件和元件的安装 成套设备内的开关器件和元件的安装和布线应依据其制造商所提供的说明,使其本身的功能不致由于正常工作中出现相互作用,例如热、开合操作、振动、电磁场而受到损害。对电子成套设备,可能有必要要把电子信号处理电路进行隔离或屏蔽。如果安装了熔断器,初始制造商应规定所使用的熔断体的类型和额定数据。</p> <p>5) 可接近性: 必须在成套设备内部操作进行调整和复位的器件,应易于接近。 安装在同一支架(安装板、安装框架)上的功能单元及其外接导线端子的布置应使其在安装、布线、维护和更换时易于接近。 除非成套设备制造商和用户之间有协议,地面安装的成套设备的易接近性要求如下: —端子,不包括保护导体端子,应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m,并且端子的位置应使电缆易于</p>	<p>符合要求</p> <p>/</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	<p><b>P</b></p>



条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	与其连接。 检验项目及检验要求 —由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基础面上方 0.2 m~2.2 m 之间。 —操作器件应安装在易于操作的高度上；这就是说，其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2 m~2 m 之间。不经常操作的器件，可以装在高度达 2.2m 处。 —紧急开关器件的操作机构，在成套设备基础面上 0.8m~1.6m 之间应是易于接近的。	符合要求	P
	6) 挡板 手动开关器件挡板的设计应使开合操作对操作者不产生任何危险。 为了减少更换熔断体时的危险，应使用相间挡板，除非熔断器的设计和安装不允许。	符合要求	
	7) 开关位置的指示和操作方向 应清晰的标识元件和器件的操作位置，如果操作方向不符合 GB/T 4205，则应清晰的标识操作方向。	符合要求	
	8) 指示灯和按钮 除非有相关产品标准的特殊规定，否则指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T 4025。	/	
	内部电路和连接 1) 主电路： 母线（裸的或绝缘的）的布置应使其不会发生内部短路。母线应至少符合资料中关于短路耐受强度的等级，并且，应使其至少能够承受在母线电源侧保护器件限定的短路应力。	符合要求	
	在一个柜架单元内，主母线与功能单元电源侧及包括在这些单元内的元件之间的导体（包括配电母线）应根据每个单元内相关短路保护电器在负载侧衰减后的短路应力来评估，所提供的这些导体的布置应使得在正常运行条件下，尽可能避免相间和/或相与地之间发生内部短路	符合要求	
	除非成套设备制造商与用户之间有协议，在带中性导体的三相电路中，中性导体的最小截面积应满足： —如果电路相导体的截面积小于或等于 16mm <sup>2</sup> ，则与相导体相同。 —如果电路相导体的截面积大于 16mm <sup>2</sup> ，则为相导体的一半，但最小为 16mm <sup>2</sup> 。	符合要求	
	假设中性导体的电流不超过相电流的 50%。PEN 尺寸应依据标准的规定。	/	
	2) 辅助电路 辅助电路的设计应考虑电源接地系统并保证接地故障或带电部件与外露导电部件之间的故障不会引起非故意的危险操作。 通常，辅助电路应带有保护以防止短路的影响。然而，如果短路保护电器的动作易于造成危险，就不应配备保护器件。在此情况下，辅助电路导体的布置方式应使其不会发生短路。	/	
	3) 裸导体和绝缘导体 正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及所达到的温度对材料耐久性的影响。	符合要求	

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	<p>载流部件之间的连接应保证有足够和持久的接触压力。</p> <p>如果是基于试验进行温升验证,成套设备内部导体及其截面积的选择应由初始制造商负责。如果是依据规则进行温升验证,导体应依据 IEC 60364-5-52 规定的最小截面。成套设备怎样适合本标准的举例在附录 H 的表中给出。除了导体的载流量,导体的选择还取决于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—成套设备可以承受的机械应力;</li> <li>—导体的敷设和固定方法;</li> <li>—绝缘类型;</li> <li>—所连接元件的种类(如符合 IEC 60947 系列的开关设备和控制设备;电子装置或设备)。</li> </ul> <p>关于绝缘的硬导线或软导线:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—应至少按照有关电路的额定绝缘电压(见 5.2.3)确定绝缘导线。</li> <li>—连接两个端子之间的导线不应有中间接头。例如绞接或焊接。</li> <li>—一只带有基本绝缘的导线应防止与不同电位的裸带电部件接触。</li> <li>—应防止与带有尖角的导电部件边缘接触。</li> <li>—安装于覆板或门上连接电器元件和测量设备的供电导体的安装应使这些覆板和门的移动不会造成导体的机械损伤。</li> <li>—在成套设备中对电器元件进行焊接连接时,只有在电器元件已做好预处理和指定类型的导线适合此类型的连接,才是允许的。</li> <li>—除上述以外的其他电器元件,电缆焊接片或多股导线的焊接端头不适用于有剧烈振动的状况。在正常工作时有剧烈振动的地方,例如运行的挖掘机和起重机、运行的船上、起吊设备和机车,应对导体的固定予以关注。</li> <li>—通常,一个端子上只能连接一根导线,只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许将两根或多根导线连接到一个端子上。</li> </ul> <p>被隔离电路间的固态绝缘参数应依据电路的最高额定绝缘电压确定。</p> <p>4) 为减少短路的可能性,对无防护的带电导体的选择和安装应满足:成套设备内无短路保护器件保护的带电导体,在整个成套设备内的选择和安装应使其在相间或相与地之间内部短路的可能性极小。按规定选择和安装无保护的带电导体在主母线与对应的 SCPD 间距离不应超过 3m。</p> <p>5) 主电路和辅助电路导体的标识</p> <p>导体的标识方法和内容,例如利用连接端子上的或在导体本身末端上的排列、颜色或符号,应由成套设备制造商负责,并且,应与接线图和原理图上的标志一致。如果合适,可以用 IEC 60445 中的方法标识。</p> <p>6) 保护导体 (PE, PEN) 和主电路的中性导体 (N) 的标识</p> <p>用位置和/或标志或颜色应很容易地区别保护导体。如果用颜色标识,应只能是绿色和黄色(双色)。绿色和黄色(双色)严格地用于保护导体。如果保护导体是绝缘的单芯电缆,也应采用此种颜色标识,颜色标记最好贯穿整个长度。</p> <p>主电路的任何中性导体用位置和/或标志或颜色应很容易识别。</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.8	<p>外接导体端子</p> <p>成套设备制造商应指出端子是适合于连接铜导线,还是适合连接铝导线,或者是两者都适合。端子应能与外接导线进行连接(如采用螺钉、连接件等),并保证维持适合于电器元件和电路的电流额定值和短路强度所需要的接触压力。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有专门的协议,端子应能适用于随额定电流而选定的铜导线从最小至最大的截面积</p> <p>如果使用铝导线,其类型、尺寸和导线在端子上的接线方法应遵循成套设备制造商与用户之间的协议。</p> <p>当低压小电流(小于 1A,且交流电压低于 50V 或直流低于 120V)的电子电路的外部导线必须与成套设备连接时,表 A.1 不适用。</p> <p>可利用的布线空间使规定材料的外接导线能方便地连接,而且在多芯电缆的情况下,能展开芯线。</p> <p>导线不应承受可能降低其正常寿命的应力。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有其他协议,否则在带中性导体的三相电路中,中性导体的端子应允许连接具有以下载流量的铜导线:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—如果相导体的截面积大于 16mm<sup>2</sup>,则载流量等于相导体载流量的一半,但最小为 16mm<sup>2</sup>;</li> <li>—如果相导体的截面积小于或等于 16mm<sup>2</sup>,则载流量等于相导体的载流量。</li> </ul> <p>如果需要提供用于进线和出线的中性导体、保护导体 and PEN 导体的连接设施,它们应安置在相应的相导线端子的附近。电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装后,能够达到所规定的防触电措施和防护等级,这意味着电缆入口方式的选择要适合成套设备制造商规定的使用条件。</p> <p>外部保护导体的端子应按照 IEC 60445 标志。示例见 IEC 60417 的 5019 号图形符号 。如果外部保护导体准备与带有绿黄颜色清楚标记的内部保护导体连接时,则不要求此符号。</p> <p>外部保护导体(PE、PEN)的端子和连接电缆的金属护套(铠装管,铅铠装管等)应是裸的,如无其他规定,应适于连接铜导体。应该为每条电路的出线保护导体设置一个尺寸合适的单独端子。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有其他协议,否则保护导体的接线端子应允许连接的铜导线的截面积取决于相导体的截面积。</p> <p>对铝或铝合金的外壳和导体,应特别注意电腐蚀的危险。用于保证导电部件与外部保护导体的电的连续性而采取的连接措施不得作其他用途。</p> <p>若无其他规定,对端子的标识应依据标准 IEC 60445。</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9 10.9.2	<p>介电性能</p> <p>工频耐受电压试验</p> <p>额定绝缘电压 <math>U_i</math>:</p> <p>额定频率:</p> <p>试验地点的环境温度:</p> <p>试验地点的湿度:</p> <p>试验地点的大气压:</p> <p>试验电压: 1.89kV</p> <p>施压时间: <math>5_0^{+2}s</math></p> <p>施压部位:</p> <p>a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;</p> <p>b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间;</p> <p>c) 通常: 不连接主电路的每条控制电路和辅助电路与</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主电路</li> <li>- 其他电路</li> <li>- 外露导电部分</li> </ul> <p>d) 带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘手柄之间; (2.84kV)</p> <p>在此测试期间, 框架不应接地或连接到其它电路。</p> <p>试验结果:</p> <p>在试验过程中过流继电器不应动作, 且不应有击穿放电。</p>	<p>690V</p> <p>50Hz</p> <p>+19.8°C</p> <p>37.9%</p> <p>1020hPa</p> <p>1.89kV</p> <p>5</p> <p>1.89kV</p> <p>1.89kV</p> <p>/</p> <p>2.84kV</p> <p>无击穿放电</p>	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9 10.9.3  10.9.3.2	介电性能 冲击耐受电压 过电压类别： 试验地点的环境温度： 试验地点的湿度： 试验地点的大气压： 试验地点海拔高度： 冲击耐受电压试验（如选择） 试验电压波形：1.2/50μs 主电路试验电压：7.3kV ± 3% 辅助电路试验电压：7.3kV ± 3% 间隔时间： ≥ 1s 试验次数：每个极性施加 5 次 冲击耐受电压示波图编号： 施压部位： a) 主电路的所有带电部分（包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路）连接在一起与外露可导电部分之间； b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间； c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 — 主电路 — 其他电路 — 外露可导电部分 d) 可抽出式单元主动触头与其静触头之间：（ / kV） — 在电源侧和抽出式部件之间 — 在电源端和负载端之间 试验结果： 在试验过程中不应有击穿放电。	III +19.8℃ 37.9% 1020hPa 海平面  1.2/50μs 见冲击耐受电压示波图 见冲击耐受电压示波图 10s ± 5 ATC20-3022-001~ ATC20-3022-010  /  /  无击穿放电	P

条款	检验项目及检验要求		测量或观察结果				判定
			#01				
10.10 温升方法 a	温升极限的验证：分散系数 RDF: <u>1.0</u> ;		+19.8°C  A          B          C 401.6    403.2    400.9 截面 <u>240</u> mm <sup>2</sup> , 长 <u>3</u> m A          B          C 101      101      100 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长 <u>3</u> m A          B          C 100      100      101 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长 <u>3</u> m A          B          C 102      102      102 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长 <u>3</u> m A          B          C 101      100      100 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长 <u>3</u> m  见 38 页 6h25min				P
	环境温度: +10 ~ +40 °C						
	第一次温升						
	整个成套设备的验证						
	主回路编号: <u>进线回路 1</u>						
	试验电流: 主母线 <u>400<sub>0</sub><sup>+3%</sup></u> (A)						
	连接导体: 截面 <u>240</u> mm <sup>2</sup> , 长度不小于 <u>2</u> m						
	回路编号: <u>回路 C1</u>						
	试验电流: 分回路 <u>100</u> (A)						
	连接导体: 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长度不小于 <u>1</u> m						
	回路编号: <u>回路 C2</u>						
	试验电流: 分回路 <u>100</u> (A)						
	连接导体: 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长度不小于 <u>1</u> m						
	回路编号: <u>回路 C3</u>						
	试验电流: 分回路 <u>100</u> (A)						
	连接导体: 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长度不小于 <u>1</u> m						
	回路编号: <u>回路 C4</u>						
	试验电流: 分回路 <u>100</u> (A)						
	连接导体: 截面 <u>35</u> mm <sup>2</sup> , 长度不小于 <u>2</u> m						
	温升测试点见试验示意图						
温升通电时间							
代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)	
a1	主进线双电源转换开关 (PC 级)进线端	65	56.8	57.8	56.2	/	
a2	主进线双电源转换开关 (PC 级)出线端	65	54.1	54.6	51.3	/	
a3	母排连接处	70	45.8	45.3	43.5	/	
a4	母排连接处	70	42.8	43.2	40.8	/	
a5	C1 回路塑壳断路器进线端	70	48.5	47.2	47.0	/	
a6	C1 回路塑壳断路器出线端	70	46.3	45.4	44.8	/	
a7	母排连接处	70	42.8	41.5	40.8	/	
a8	C2 回路塑壳断路器进线端	70	47.5	45.8	46.5	/	
a9	C2 回路塑壳断路器出线端	70	44.8	43.8	43.1	/	
外壳		30	13.5				
绝缘手柄 (主开关)		25	/				
绝缘手柄 (C1 回路)		25	17.2				
绝缘手柄 (C2 回路)		25	17.5				
主母线周围空气温度 (°C)		44.8					
配电母线周围空气温度 (°C)		/					
主开关进出线周围空气温度 (°C)		51.2					
熔断器压降: (V)		/					
熔断器功耗: (W)		/					

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果			判定
		#01			
10.10 温升方法 a	第二次温升 环境温度: +10 ~ +40 °C 主回路编号: <u>进线回路 2</u> 试验电流: 主母线 <u>400<sub>0</sub><sup>+3%</sup></u> (A) 连接导体: 截面 <u>240mm<sup>2</sup></u> , 长度不小于 <u>2</u> m 回路编号: <u>回路 C1</u> 试验电流: 分回路 <u>100</u> (A) 连接导体: 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长度不小于 <u>1</u> m 回路编号: <u>回路 C2</u> 试验电流: 分回路 <u>100</u> (A) 连接导体: 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长度不小于 <u>1</u> m 回路编号: <u>回路 C3</u> 试验电流: 分回路 <u>100</u> (A) 连接导体: 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长度不小于 <u>1</u> m 回路编号: <u>回路 C4</u> 试验电流: 分回路 <u>100</u> (A) 连接导体: 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长度不小于 <u>1</u> m  温升测试点见试验示意图 温升通电时间	+20.1°C  A      B      C 400.7   401.6   401.2 截面 <u>240mm<sup>2</sup></u> , 长 <u>3</u> m A      B      C 101      101      101 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长 <u>3</u> m A      B      C 102      101      101 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长 <u>3</u> m A      B      C 102      102      102 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长 <u>3</u> m A      B      C 101      101      100 截面 <u>35mm<sup>2</sup></u> , 长 <u>3</u> m			
		见 <u>38</u> 页 7h15min			

条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果				判定
				#01				
10.10 温升方法 a	第二次温升							
	代号	测试点	允许温升 (K)	A相 (K)	B相 (K)	C相 (K)	N (K)	
	a10	主进线双电源转换开关 (PC 级)进线端	65	55.4	57.5	56.3	/	
	a11	主进线双电源转换开关 (PC 级)出线端	65	53.4	55.2	54.0	/	
	a12	母排连接处	70	44.8	43.5	43.2	/	
	a13	母排连接处	70	41.8	41.2	40.6		
	a14	C3 回路塑壳断路器进线端	70	48.6	48.2	47.5	/	
	a15	C3 回路塑壳断路器出线端	70	45.9	44.8	44.2	/	
	a16	母排连接处	70	40.8	40.3	38.5	/	
	a17	C4 回路塑壳断路器进线端	70	43.5	45.2	44.2	/	
	a18	C4 回路塑壳断路器出线端	70	41.5	42.8	41.5	/	
	外壳			30	13.8			
	绝缘手柄 (主开关)			25	/			
	绝缘手柄 (C3 回路)			25	17.6			
	绝缘手柄 (C4 回路)			25	16.5			
	主母线周围空气温度 (°C)				46.2			
	配电母线周围空气温度 (°C)				/			
	主开关进出线周围空气温度 (°C)				53.2			
	熔断器压降: (V)				/	/	/	/
	熔断器功耗: (W)				/	/	/	/



条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.11	<p>短路耐受强度</p> <p>主母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压： <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math></p> <p>试验电流（有效值/峰值）： <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math></p> <p><math>\cos\varphi</math>： <math>\text{_____}-0.05</math></p> <p>持续时间： 1s</p> <p><math>I^2t</math>： <math>\text{_____} (\times 10^6 \text{A}^2\text{s})</math></p> <p>短路点示意图编号：</p> <p>预期电流示波图编号：</p> <p>试验示波图编号：</p> <p>配（馈）电柜配电母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压： <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math></p> <p>试验电流（有效值/峰值）： <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math></p> <p><math>\cos\varphi</math>： <math>\text{_____}-0.05</math></p> <p>持续时间： 1s</p> <p><math>I^2t</math>： <math>\text{_____} (\times 10^6 \text{A}^2\text{s})</math></p> <p>短路点示意图编号：</p> <p>预期电流示波图编号：</p> <p>试验示波图编号：</p> <p>控制柜配电母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压： <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math></p> <p>试验电流（有效值/峰值）： <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math></p> <p><math>\cos\varphi</math>： <math>\text{_____}-0.05</math></p> <p>持续时间： 1s</p> <p><math>I^2t</math>： <math>\text{_____} (\times 10^6 \text{A}^2\text{s})</math></p> <p>短路点示意图编号：</p> <p>预期电流示波图编号：</p> <p>试验示波图编号：</p>	/	N

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
	<p>中性母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压： <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math></p> <p>试验电流（有效值/峰值）： <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math></p> <p><math>\cos\varphi</math>： <math>\text{_____}-0.05</math></p> <p>持续时间： 1s</p> <p><math>I^2t</math>： <math>\text{_____} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})</math></p> <p>短路点示意图编号：</p> <p>预期电流示波图编号：</p> <p>试验示波图编号：</p> <p>试验结果：</p> <p>a)试验后，如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定，则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问，应进行测量；</p> <p>b)绝缘性能满足相关成套设备标准的要求，母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块，且在支撑件的任何表面不能出现裂缝；</p> <p>c)导线的连接部件不应松动，导线不应从输出端子上脱落；</p> <p>d)成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害，应视为失效；</p> <p>e)成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害，应视为失效；</p> <p>f)由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许，只要没有明显的削弱其防护等级，电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下；</p> <p>g)检测故障电流的熔体不应熔断；</p> <p>如有疑问，则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。</p> <p>功能单元短路耐受强度验证</p> <p>（主开关）</p> <p>试验电压： <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math></p> <p>试验电流（有效值）： <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math></p> <p><math>\cos\varphi</math>： <math>\text{_____}-0.05</math></p> <p><math>I^2t</math>： <math>\text{---} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})</math></p> <p>故障电流检测熔体：铜丝 <math>\Phi 0.8\text{mm}</math>， <math>L \geq 50\text{mm}</math></p> <p>试验次数： 1 次</p> <p>短路点示意图编号：</p> <p>预期电流示波图编号：</p> <p>试验示波图编号：</p>		

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
	<p>功能单元短路耐受强度验证 ( )                      试验电压: <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math>                      试验电流 (有效值): <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math>  <math>\cos\varphi</math>: <math>\text{_____}^{-0.05}</math>  <math>I^2t</math>: <math>\text{---} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})</math>                      故障电流检测熔体: 铜丝 <math>\Phi 0.8\text{mm}</math>, <math>L \geq 50\text{mm}</math>                      试验次数: 1 次                      短路点示意图编号:                      预期电流示波图编号:                      试验示波图编号:</p> <p>试验结果:                      a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量;                      b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝;                      c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落;                      d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效;                      e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效;                      f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下;                      g) 检测故障电流的熔体不应熔断;                      如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。</p>		

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
	<p>保护导体短路强度验证                      (单极分断 )                      试验电压: <math>1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}</math>                      试验电流 (有效值): <math>\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}</math>  <math>\cos\phi</math>: <math>\text{_____}^{-0.05}</math>  <math>I^2t</math>: <math>\text{---} (\times 10^6 \text{ A}^2\text{s})</math>                      短路点示意图编号:                      预期电流示波图编号:                      试验示波图编号:</p> <p>试验结果:                      a) 保护导体的连续性不应遭受破坏;                      b) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许的,只要没有明显的削弱其防护等级,电气间隙或爬电距离没有减小到小于标准 8.3 中规定的值以下。</p> <p>短路耐受强度后介电强度试验                      额定绝缘电压: <math>\text{_____} \text{ V}</math>                      试验地点的环境温度: <math>\text{_____} \text{ }^\circ\text{C}</math>                      试验地点的湿度:                      试验地点的大气压: <math>\text{_____} \text{ kPa}</math>                      试验电压: <math>2U_e</math>                      施压时间: 5s                      施压部位:                      a) 在所有带电部件与成套设备的框架之间;                      b) 在每一极和与成套设备的框架连接的所有其他极之间。</p>		

条款	检验项目及检验要求			测量或观察结果	判定																	
				#01																		
10.12	<p>电磁兼容性 (EMC)</p> <p>静电放电试验                      试验方法参见 GB/T17626.2                      试验水平: 8kV (空气放电)                      对每个试验点施加 10 次正脉冲和 10 次负脉冲, 相邻两次放电之间的时间间隔为 1s。</p> <p>射频电磁场试验                      试验方法参见 GB/T17626.3                      试验水平: 10V/m</p> <p>电快速瞬变脉冲群试验                      试验方法参见 GB/T17626.4                      试验条件: 1, 电源线: 2kV/2.5kHz                      2, I/O、信号、数据和控制部分: 2kV/2.5kHz                      施加时间: 1min</p> <p>浪涌试验 (1.2/50<math>\mu</math>s ~ 8/20<math>\mu</math>s)                      试验方法参见 GB/T17626.5                      试验水平: 2kV (共模)、1kV (差模)                      冲击次数: 正负极性各 5 次                      重复频率: 1 次/min</p> <p>射频传导抗扰度试验                      试验方法参见 GB/T17626.6                      试验条件: 150kHz-80MHz, 电源端口, 信号端口和功能接地 10V</p> <p>发射试验</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>发射种类</th> <th>频率范围 MHz</th> <th>极限值</th> <th>参考标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">辐射式发射</td> <td>30 ~ 230 (1)</td> <td>30dB(<math>\mu</math>V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)</td> <td rowspan="6">GB 4824 中 级别 A 组别 1 或 GB 4824 中 级别 A</td> </tr> <tr> <td>230 ~ 1000 (1)</td> <td>37dB(<math>\mu</math>V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">传导式发射</td> <td>0.15 ~ 0.5</td> <td>79dB(<math>\mu</math>V/m)准峰值, 66 dB(<math>\mu</math>V/m) 平均值</td> </tr> <tr> <td>0.5 ~ 5</td> <td>73dB(<math>\mu</math>V/m)准峰值, 60 dB(<math>\mu</math>V/m) 平均值</td> </tr> <tr> <td>5 ~ 30</td> <td>73dB(<math>\mu</math>V/m)准峰值, 60dB(<math>\mu</math>V/m) 平均值</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) 在频率范围转折处应采用较低的限值。                      2) 可以在离试品 10m 处测量, 限值增加 3dB, 或离试品 3m 处测量, 限值增加 20dB。</p>			发射种类	频率范围 MHz	极限值	参考标准	辐射式发射	30 ~ 230 (1)	30dB( $\mu$ V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)	GB 4824 中 级别 A 组别 1 或 GB 4824 中 级别 A	230 ~ 1000 (1)	37dB( $\mu$ V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)	传导式发射	0.15 ~ 0.5	79dB( $\mu$ V/m)准峰值, 66 dB( $\mu$ V/m) 平均值	0.5 ~ 5	73dB( $\mu$ V/m)准峰值, 60 dB( $\mu$ V/m) 平均值	5 ~ 30	73dB( $\mu$ V/m)准峰值, 60dB( $\mu$ V/m) 平均值	/	N
发射种类	频率范围 MHz	极限值	参考标准																			
辐射式发射	30 ~ 230 (1)	30dB( $\mu$ V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)	GB 4824 中 级别 A 组别 1 或 GB 4824 中 级别 A																			
	230 ~ 1000 (1)	37dB( $\mu$ V/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)																				
传导式发射	0.15 ~ 0.5	79dB( $\mu$ V/m)准峰值, 66 dB( $\mu$ V/m) 平均值																				
	0.5 ~ 5	73dB( $\mu$ V/m)准峰值, 60 dB( $\mu$ V/m) 平均值																				
	5 ~ 30	73dB( $\mu$ V/m)准峰值, 60dB( $\mu$ V/m) 平均值																				

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.13	<p>机械操作</p> <p>1. 对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件（例如抽出式断路器），只要在安装时机械操作部件无损坏，则不必对这些器件进行此验证试验。</p> <p>1. 对需要作此试验的部件，在成套设备安装好之后，应验证机构操作是否良好，操作循环的次数为 200 次。</p> <p>2. 应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作，如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。</p> <p>4. 对于抽出式部件，操作循环包括从连接位置到隔离位置，然后回到连接位置的实际移动。</p> <p>机械操作部件（或装置）的名称： 位置： 试后结果： 元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，且所要求的操作力与试验前一样。</p>	<p>元器件进行过型式试验，安装时机械操作部件无损坏，不必对这些器件进行试验</p> <p>符合要求</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>门锁、铰链 柜门</p> <p>符合要求</p>	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		试验示意图 (温升、绝缘支撑件)	

第一次温升试验电流值 (A)


部位	进线回路1	回路C1	回路C2	回路C3	回路C4
A	401.6	101	100	102	101
B	403.2	101	100	102	100
C	400.9	100	101	102	100

第二次温升试验电流值 (A)

部位	进线回路2	回路C1	回路C2	回路C3	回路C4
A	400.7	101	102	102	101
B	401.6	101	101	102	101
C	401.2	101	101	102	100

绝缘支撑件的数量及位置

元件名称	材料名称	型号规格	数量	位置
绝缘子	DMC	50mm×50mm	4	汇流排上2个 N排上2个

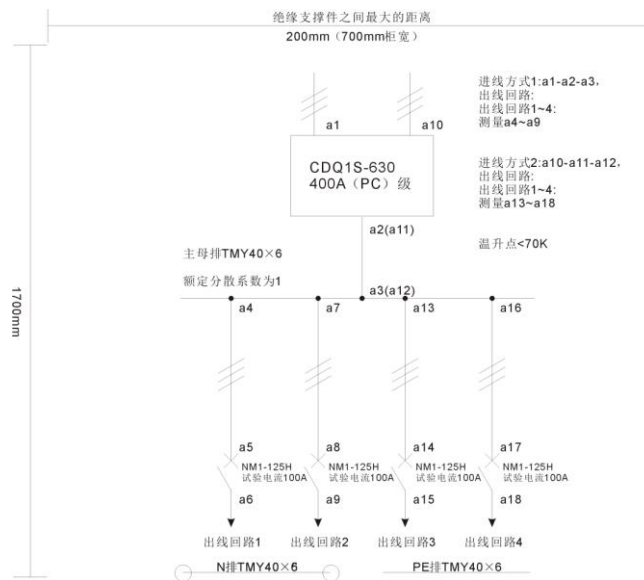


主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: \_\_\_\_\_ / mm

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 200mm


冲击耐受电压试验示波图

试验部位：(A、B、C、N)-PE;极性：正极；  
次数：5次

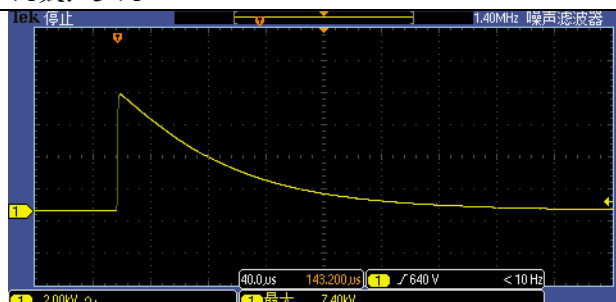

20-3022-001


试验部位：(A、B、C、N)-PE;极性：负极；  
次数：5次

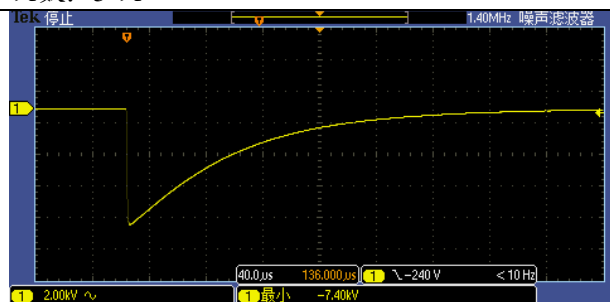

20-3022-006


试验次数	Up(kV)	T1(µs)	T2(µs)	试验次数	Up(kV)	T1(µs)	T2(µs)
第 1 次试验	7.40	1.21	52.74	第 1 次试验	7.40	1.21	49.63
第 2 次试验	7.36	1.02	49.63	第 2 次试验	7.34	1.28	50.35
第 3 次试验	7.48	1.16	50.58	第 3 次试验	7.48	1.30	49.55
第 4 次试验	7.46	1.34	49.20	第 4 次试验	7.42	1.35	52.48
第 5 次试验	7.32	1.32	51.14	第 5 次试验	7.38	1.13	51.73

试验部位：(A、B、C、PE)-N;极性：正极；  
次数：5次

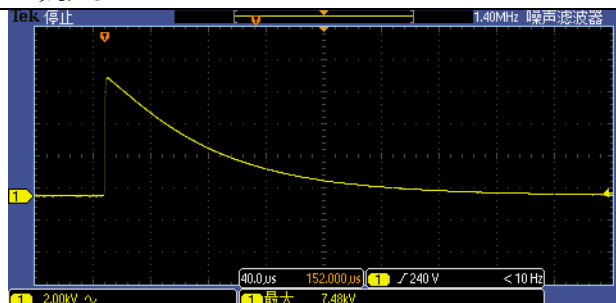

20-3022-002

试验部位：(A、B、C、PE)-N;极性：负极；  
次数：5次

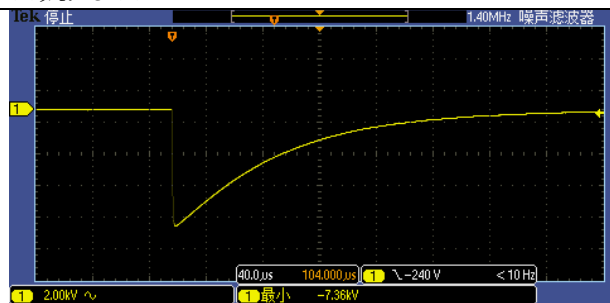


20-3022-007

试验次数	Up(kV)	T1(µs)	T2(µs)	试验次数	Up(kV)	T1(µs)	T2(µs)
第 1 次试验	7.48	1.09	49.76	第 1 次试验	7.36	1.09	51.96
第 2 次试验	7.38	1.14	50.37	第 2 次试验	7.38	1.02	51.45
第 3 次试验	7.44	1.19	52.59	第 3 次试验	7.34	1.25	52.11
第 4 次试验	7.42	1.15	50.47	第 4 次试验	7.42	1.14	51.23
第 5 次试验	7.38	1.35	51.80	第 5 次试验	7.48	1.27	49.32




冲击耐受电压试验示波图

试验部位: (A、B、N、PE)-C;极性: 正极;  
次数: 5次

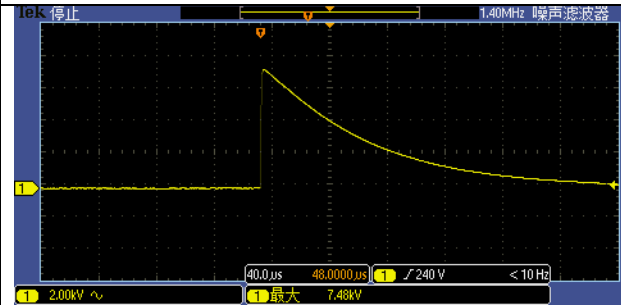

20-3022-003


试验部位: (A、B、N、PE)-C;极性: 负极;  
次数: 5次

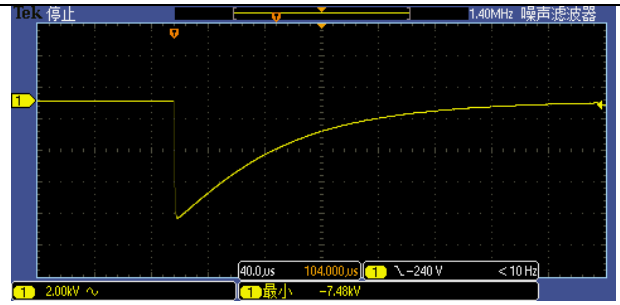

20-3022-008


试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)	试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)
第 1 次试验	7.48	1.15	50.75	第 1 次试验	7.48	1.30	49.76
第 2 次试验	7.42	1.29	50.82	第 2 次试验	7.32	1.02	51.86
第 3 次试验	7.34	1.07	49.37	第 3 次试验	7.48	1.17	50.44
第 4 次试验	7.32	1.06	50.33	第 4 次试验	7.34	1.29	51.36
第 5 次试验	7.40	1.20	51.53	第 5 次试验	7.46	1.22	49.99

试验部位: (A、C、N、PE)-B;极性: 正极;  
次数: 5次

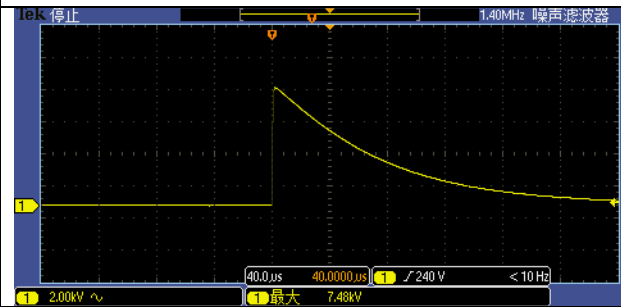

20-3022-004

试验部位: (A、C、N、PE)-B;极性: 负极;  
次数: 5次

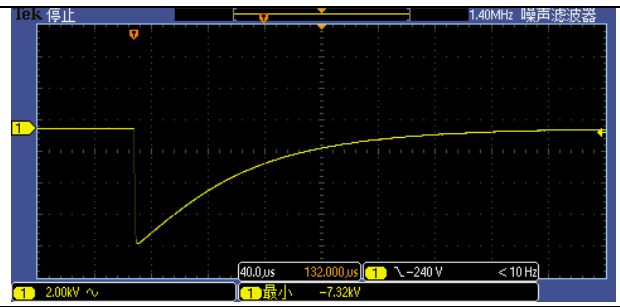


20-3022-009

试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)	试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)
第 1 次试验	7.48	1.27	52.64	第 1 次试验	7.32	1.29	50.53
第 2 次试验	7.30	1.31	52.61	第 2 次试验	7.38	1.22	50.65
第 3 次试验	7.44	1.30	51.32	第 3 次试验	7.30	1.18	51.75
第 4 次试验	7.38	1.06	52.72	第 4 次试验	7.44	1.21	51.52
第 5 次试验	7.32	1.19	49.91	第 5 次试验	7.40	1.34	51.46


冲击耐受电压试验示波图

试验部位: (B、C、N、PE)-A;极性: 正极;  
次数: 5 次

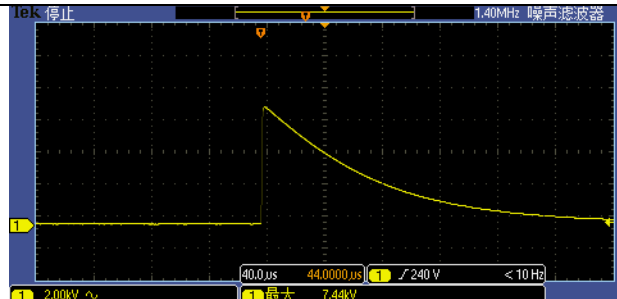

20-3022-005

试验部位: (B、C、N、PE)-A;极性: 负极;  
次数: 5 次

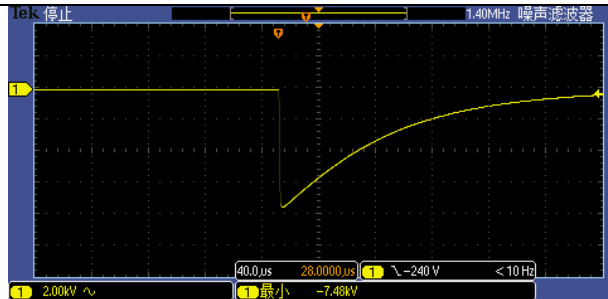

20-3022-010

试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)	试验次数	Up(kV)	T1(μs)	T2(μs)
第 1 次试验	7.44	1.16	51.22	第 1 次试验	7.48	1.09	50.79
第 2 次试验	7.48	1.18	51.05	第 2 次试验	7.38	1.01	49.79
第 3 次试验	7.34	1.07	50.61	第 3 次试验	7.40	1.30	49.30
第 4 次试验	7.32	1.35	50.83	第 4 次试验	7.34	1.26	51.13
第 5 次试验	7.48	1.17	51.23	第 5 次试验	7.48	1.05	52.22

## 仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	电子数显卡尺	0-150mm	D0590-5003	2021/01/05	√
2	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613473	2020/07/25	√
3	钢卷尺	/	D0592-0021	2020/06/19	√
4	空盒气压表	DYM3	1531-0002	2020/06/17	√
5	交变湿热箱	1216-0242	SETH-Z-102R	2021/03/03	√
6	温湿度计	BT-2	JYBT1804261	2021/04/19	√
7	空盒气压表	DYM3	JY16061423 (临)	2021/10/08	√
8	盐干湿试验箱	TMJ-9704	0445-1228	2021/03/03	√
9	PH 计	PHS-2C	D2012-0001	2020/05/22	√
10	电导率仪	950	C772-013	2021/02/18	√
11	盐度笔	MS-200	JY2018121201	2020/11/27	√
12	灼热丝测试仪	TTech-GB5169-10A	J122003	2020/09/21	√
13	游标卡尺	/	J0590-0004	2020/05/01	√
14	收纳车	定制	0221-0265-1	2021/02/27	√
15	3 T 电子吊秤	OCS-3t	0501-0825	2020/08/01	√
16	安全性能综合测试仪	AN9651TH	0221-0107	2020-10-24	√
17	测力计	SN-30	1500-0003	2020-10-13	√
18	垂直滴水装置	非标	0441-2204	2020-09-27	√
19	电子秒表	SJ9-2 II	Z0504-0128	2021-02-20	√
20	空盒气压表	DYM3 型	Z00171 (临)	2020-07-03	√
21	温湿度表	HM10	Z0013	2020-06-26	√
22	硬钢丝	/	0007-0013	2021-04-25	√
23	雨量量筒	10mm	A0001-0019	2021-04-12	√
24	试件	/	0007-0018	2021-04-13	√
25	接地导通电阻测试仪	AN9613X	CT140996 (临)	2020/08/18	√
26	冲击耐试验仪	/	0221-0281	2020/10/24	√
27	示波器	MDO3012	0321-0216	2020/09/09	√
28	工频耐压试验仪	GNSY- II	0435-0049	2020/09/03	√
29	960kVA 主机柜	/	0445-0733	2020/08/01	√
30	扭力扳手	13046 40-200	1059-0909	2021/03/20	√
31	数据采集仪	34970A	0390-1211	2021/03/23	√

# 注 意 事 项

1. 本报告无检测机构公章或“试验报告专用章”无效;
2. 未经许可本报告不得部分复制;
3. 试验结果仅对受试样品有效;
4. 对本试验报告若有异议, 请于收到报告之日起 20 日内提出。
5. 本报告中标志试验(如有)目的在于确认标志是否清晰可见以及标志施加方式, 不包括标志内容真实性的核实。

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司

地 址: 上海市武宁路 505 号

邮政编码: 200063

电 话: (021) 62579429

传 真: 021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com